

Конвекторы вентиляторные «Бриз В TURBO Нерж 260х140».**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

Модель	L*, см	Электричес- кая мощность* *, Вт	Номинальный тепловой поток, Вт *** при скоростях вентиляторов				Масса нетто, кг, ±10%,
			0	MIN	MID	MAX	
Бриз В TURBO Нерж 260х140х800	80,4	3	222	1021	1362	1702	10,5
Бриз В TURBO Нерж 260х140х900	90,4	3	264	1277	1702	2128	11,4
Бриз В TURBO Нерж 260х140х1000	100,4	3	307	1532	2042	2553	12,3
Бриз В TURBO Нерж 260х140х1100	110,4	3	349	1787	2383	2979	13,1
Бриз В TURBO Нерж 260х140х1200	120,4	6	391	2042	2723	3404	15,6
Бриз В TURBO Нерж 260х140х1300	130,4	6	434	2298	3064	3830	16,4
Бриз В TURBO Нерж 260х140х1400	140,4	6	476	2553	3404	4255	17,2
Бриз В TURBO Нерж 260х140х1500	150,4	6	518	2808	3744	4681	18,2
Бриз В TURBO Нерж 260х140х1600	160,4	9	560	3064	4085	5106	20,5
Бриз В TURBO Нерж 260х140х1700	170,4	9	603	3319	4425	5532	21,3
Бриз В TURBO Нерж 260х140х1800	180,4	9	645	3574	4766	5957	22,2
Бриз В TURBO Нерж 260х140х1900	190,4	9	687	3830	5106	6383	23,1
Бриз В TURBO Нерж 260х140х2000	200,4	12	730	4085	5446	6808	25,4
Бриз В TURBO Нерж 260х140х2100	210,4	12	772	4340	5787	7234	26,3
Бриз В TURBO Нерж 260х140х2200	220,4	12	814	4595	6127	7659	27,2
Бриз В TURBO Нерж 260х140х2300	230,4	12	857	4851	6468	8085	28,1
Бриз В TURBO Нерж 260х140х2400	240,4	15	899	5106	6808	8510	30,4
Бриз В TURBO Нерж 260х140х2500	250,4	15	941	5361	7148	8936	31,3
Бриз В TURBO Нерж 260х140х2600	260,4	15	983	5617	7489	9361	32,2
Бриз В TURBO Нерж 260х140х2700	270,4	15	1009	5872	7829	9787	33,0
Бриз В TURBO Нерж 260х140х2800	280,4	18	1051	6127	8170	10212	35,3
Бриз В TURBO Нерж 260х140х2900	290,4	18	1093	6383	8510	10638	36,3
Бриз В TURBO Нерж 260х140х3000	300,4	18	1136	6638	8850	11063	37,1
Конвекторы больше 300см состоят из 2 частей: проходной + концевой.							
Бриз В TURBO Нерж 260х140х3100	155,2 + 155,2	15	1100	5872	7829	9787	38,6
Бриз В TURBO Нерж 260х140х3200	160,2 + 160,2	18	1142	6127	8170	10212	41,0
Бриз В TURBO Нерж 260х140х3300	165,2 + 165,2	18	1184	6383	8510	10638	41,8
Бриз В TURBO Нерж 260х140х3400	170,2 + 170,2	18	1227	6638	8850	11063	42,7
Бриз В TURBO Нерж 260х140х3500	175,2 + 175,2	18	1269	6893	9191	11489	43,6
Бриз В TURBO Нерж 260х140х3600	180,2 + 180,2	21	1311	7148	9531	11914	45,9
Бриз В TURBO Нерж 260х140х3700	185,2 + 185,2	21	1354	7404	9872	12340	46,7
Бриз В TURBO Нерж 260х140х3800	190,2 + 190,2	21	1396	7659	10212	12765	47,6
Бриз В TURBO Нерж 260х140х3900	195,2 + 195,2	21	1438	7914	10552	13191	48,5
Бриз В TURBO Нерж 260х140х4000	200,2 + 200,2	24	1481	8170	10893	13616	50,8
Бриз В TURBO Нерж 260х140х4100	205,2 + 205,2	24	1523	8425	11233	14042	51,7
Бриз В TURBO Нерж 260х140х4200	210,2 + 210,2	24	1565	8680	11574	14467	52,6
Бриз В TURBO Нерж 260х140х4300	215,2 + 215,2	24	1607	8936	11914	14893	53,5
Бриз В TURBO Нерж 260х140х4400	220,2 + 220,2	27	1650	9191	12254	15318	55,8
Бриз В TURBO Нерж 260х140х4500	225,2 + 225,2	27	1692	9446	12595	15744	56,8
Бриз В TURBO Нерж 260х140х4600	230,2 + 230,2	27	1734	9701	12935	16169	57,6
Бриз В TURBO Нерж 260х140х4700	235,2 + 235,2	27	1777	9957	13276	16595	58,5
Бриз В TURBO Нерж 260х140х4800	240,2 + 240,2	30	1819	10212	13616	17020	60,8
Бриз В TURBO Нерж 260х140х4900	245,2 + 245,2	30	1861	10467	13956	17446	61,7
Бриз В TURBO Нерж 260х140х5000	250,2 + 250,2	30	1904	10723	14297	17871	62,6

Допустимые отклонения размеров в пределах 15 квалитета по ГОСТ 25346.

* Габаритная длина с учетом съемной окантовки, длина корпуса без окантовки L - 0,04 см.

** электрическая мощность может отличаться от заявленной, сверяйтесь с биркой на конвекторе.

*** номинальный тепловой поток определен при нормированных условиях: средняя температура воды в конвекторе – 90°C, температура в помещении – 20°C, расход воды через конвектор – 360 кг/час; атмосферное давление - 760 мм рт.ст.

Расчет теплового потока при условиях, отличных от нормативных – см. сайт: <http://kztoradiator.ru/>

Коэффициент для принудительной конвекции $n=1,1$.


Тепловой поток при выключенных вентиляторах (естественная конвекция) – в столбце 0.

Тепловой поток при минимальных оборотах вентиляторов - в столбце MIN.

Тепловой поток при средних оборотах вентиляторов - в столбце MID.

Тепловой поток при включении вентиляторов на максимальные обороты – в столбце MAX.

Уровень шума – не более 42 дБ.

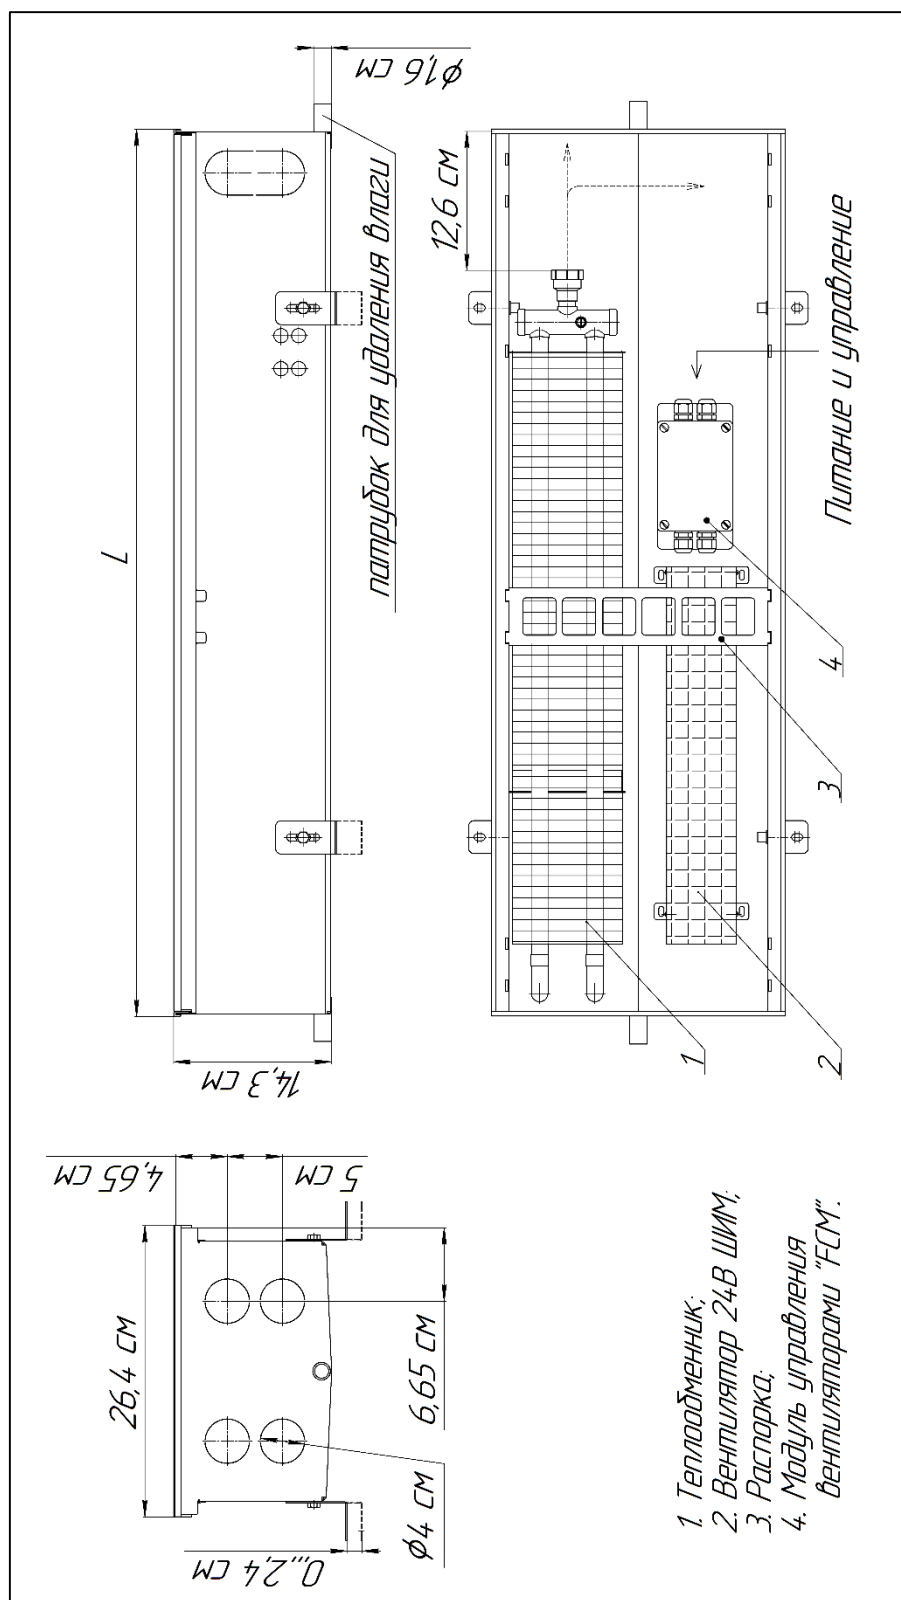

Монтажная схема

