

Конвекторы вентиляторные «Бриз В TURBO Нерж 300х120».**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

Модель	L*, см	Электричес кая мощность* *, Вт	Номинальный тепловой поток, Вт *** при скоростях вентиляторов				Масса нетто, кг, ±10%,
			0	MIN	MID	MAX	
Бриз В TURBO Нерж 300х120х800	80,4	3	249	967	1290	1612	9,4
Бриз В TURBO Нерж 300х120х900	90,4	3	297	1209	1612	2015	10,5
Бриз В TURBO Нерж 300х120х1000	100,4	3	344	1451	1934	2418	11,4
Бриз В TURBO Нерж 300х120х1100	110,4	3	392	1693	2257	2821	12,5
Бриз В TURBO Нерж 300х120х1200	120,4	6	439	1934	2579	3224	15,1
Бриз В TURBO Нерж 300х120х1300	130,4	6	487	2176	2902	3627	16,1
Бриз В TURBO Нерж 300х120х1400	140,4	6	534	2418	3224	4030	17,1
Бриз В TURBO Нерж 300х120х1500	150,4	6	582	2660	3546	4433	18,1
Бриз В TURBO Нерж 300х120х1600	160,4	9	629	2902	3869	4836	20,7
Бриз В TURBO Нерж 300х120х1700	170,4	9	677	3143	4191	5239	21,7
Бриз В TURBO Нерж 300х120х1800	180,4	9	724	3385	4514	5642	22,7
Бриз В TURBO Нерж 300х120х1900	190,4	9	772	3627	4836	6045	23,8
Бриз В TURBO Нерж 300х120х2000	200,4	12	819	3869	5158	6448	26,4
Бриз В TURBO Нерж 300х120х2100	210,4	12	867	4111	5481	6851	27,4
Бриз В TURBO Нерж 300х120х2200	220,4	12	914	4352	5803	7254	28,4
Бриз В TURBO Нерж 300х120х2300	230,4	12	962	4594	6126	7657	29,4
Бриз В TURBO Нерж 300х120х2400	240,4	15	1009	4836	6448	8060	31,8
Бриз В TURBO Нерж 300х120х2500	250,4	15	1057	5078	6770	8463	32,9
Бриз В TURBO Нерж 300х120х2600	260,4	15	1104	5320	7093	8866	34,0
Бриз В TURBO Нерж 300х120х2700	270,4	15	1133	5561	7415	9269	35,0
Бриз В TURBO Нерж 300х120х2800	280,4	18	1180	5803	7738	9672	37,5
Бриз В TURBO Нерж 300х120х2900	290,4	18	1228	6045	8060	10075	38,7
Бриз В TURBO Нерж 300х120х3000	300,4	18	1275	6287	8382	10478	39,7
Конвекторы больше 300см состоят из 2 частей: проходной + концевой.							
Бриз В TURBO Нерж 300х120х3100	155,2 + 155,2	15	1235	5561	7415	9269	38,8
Бриз В TURBO Нерж 300х120х3200	160,2 + 160,2	18	1283	5803	7738	9672	41,3
Бриз В TURBO Нерж 300х120х3300	165,2 + 165,2	18	1330	6045	8060	10075	42,3
Бриз В TURBO Нерж 300х120х3400	170,2 + 170,2	18	1378	6287	8382	10478	43,4
Бриз В TURBO Нерж 300х120х3500	175,2 + 175,2	18	1425	6529	8705	10881	44,5
Бриз В TURBO Нерж 300х120х3600	180,2 + 180,2	21	1473	6770	9027	11284	47,0
Бриз В TURBO Нерж 300х120х3700	185,2 + 185,2	21	1520	7012	9350	11687	48,0
Бриз В TURBO Нерж 300х120х3800	190,2 + 190,2	21	1568	7254	9672	12090	49,1
Бриз В TURBO Нерж 300х120х3900	195,2 + 195,2	21	1615	7496	9994	12493	50,2
Бриз В TURBO Нерж 300х120х4000	200,2 + 200,2	24	1663	7738	10317	12896	52,7
Бриз В TURBO Нерж 300х120х4100	205,2 + 205,2	24	1710	7979	10639	13299	53,7
Бриз В TURBO Нерж 300х120х4200	210,2 + 210,2	24	1758	8221	10962	13702	54,7
Бриз В TURBO Нерж 300х120х4300	215,2 + 215,2	24	1805	8463	11284	14105	55,8
Бриз В TURBO Нерж 300х120х4400	220,2 + 220,2	27	1853	8705	11606	14508	58,2
Бриз В TURBO Нерж 300х120х4500	225,2 + 225,2	27	1900	8947	11929	14911	59,2
Бриз В TURBO Нерж 300х120х4600	230,2 + 230,2	27	1948	9188	12251	15314	60,2
Бриз В TURBO Нерж 300х120х4700	235,2 + 235,2	27	1995	9430	12574	15717	61,3
Бриз В TURBO Нерж 300х120х4800	240,2 + 240,2	30	2043	9672	12896	16120	63,7
Бриз В TURBO Нерж 300х120х4900	245,2 + 245,2	30	2090	9914	13218	16523	64,7
Бриз В TURBO Нерж 300х120х5000	250,2 + 250,2	30	2138	10156	13541	16926	65,8

Допустимые отклонения размеров в пределах 15 квалитета по ГОСТ 25346.

* Габаритная длина с учетом съемной окантовки, длина корпуса без окантовки L - 0,04 см.

** электрическая мощность может отличаться от заявленной, сверяйтесь с биркой на конвекторе.

*** номинальный тепловой поток определен при нормированных условиях: средняя температура воды в конвекторе – 90°C, температура в помещении – 20°C, расход воды через конвектор – 360 кг/час; атмосферное давление - 760 мм рт.ст.

Расчет теплового потока при условиях, отличных от нормативных – см. сайт: <http://kztoradiator.ru/>

Коэффициент для принудительной конвекции $n=1,1$.


Тепловой поток при выключенных вентиляторах (естественная конвекция) – в столбце 0.

Тепловой поток при минимальных оборотах вентиляторов - в столбце MIN.

Тепловой поток при средних оборотах вентиляторов - в столбце MID.

Тепловой поток при включении вентиляторов на максимальные обороты – в столбце MAX.

Уровень шума – не более 42 дБ.

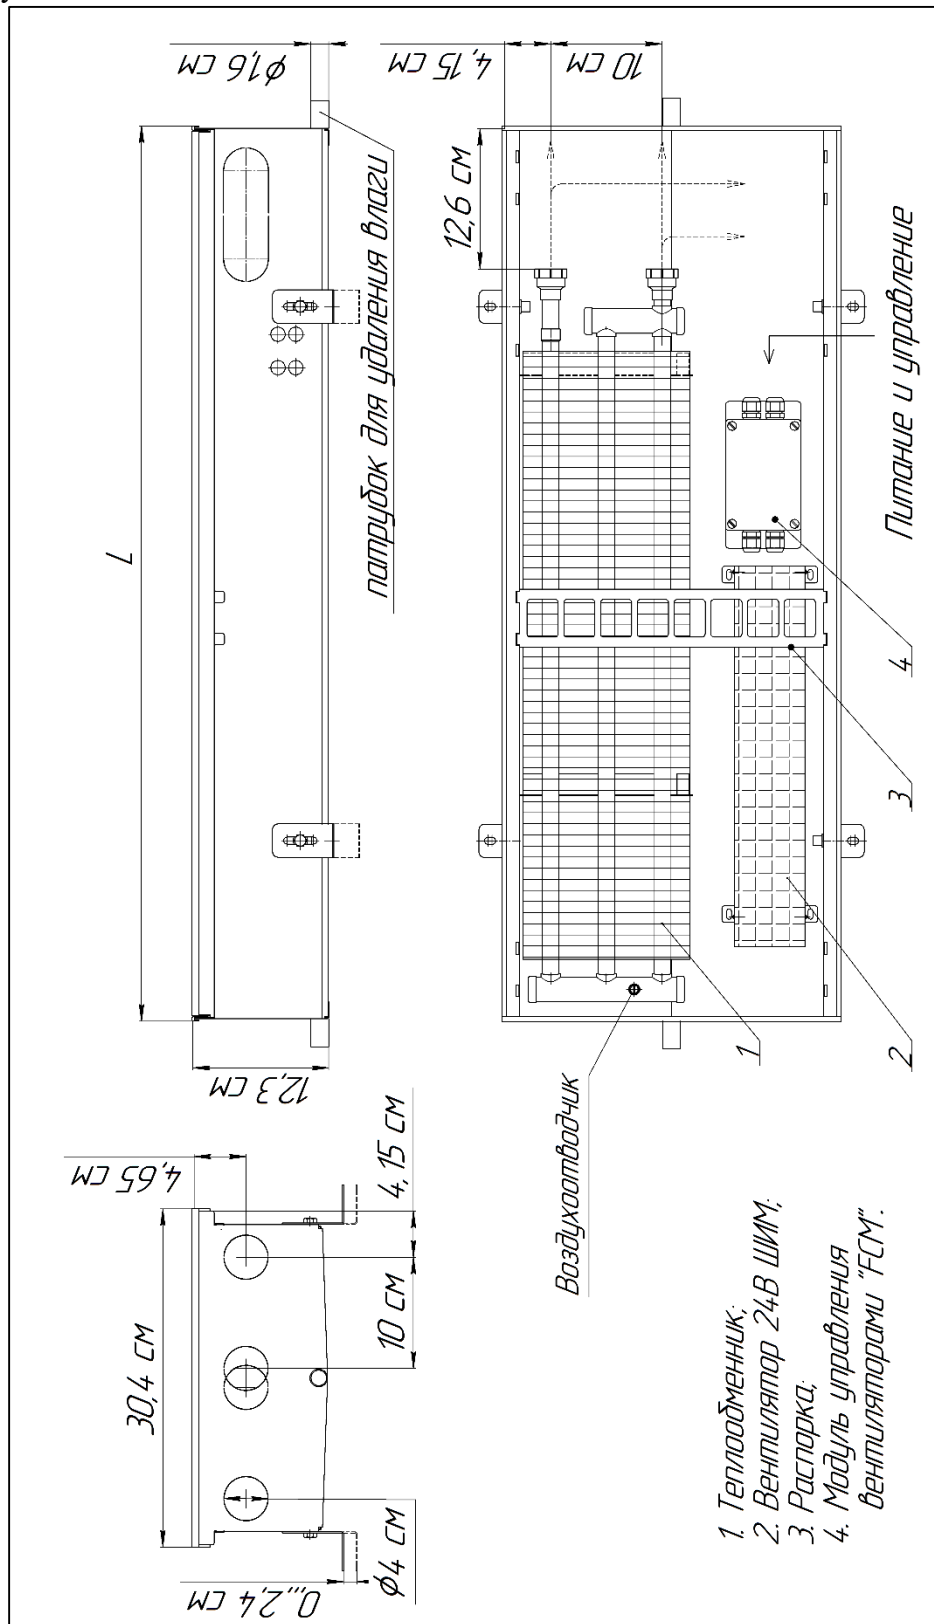

Монтажная схема

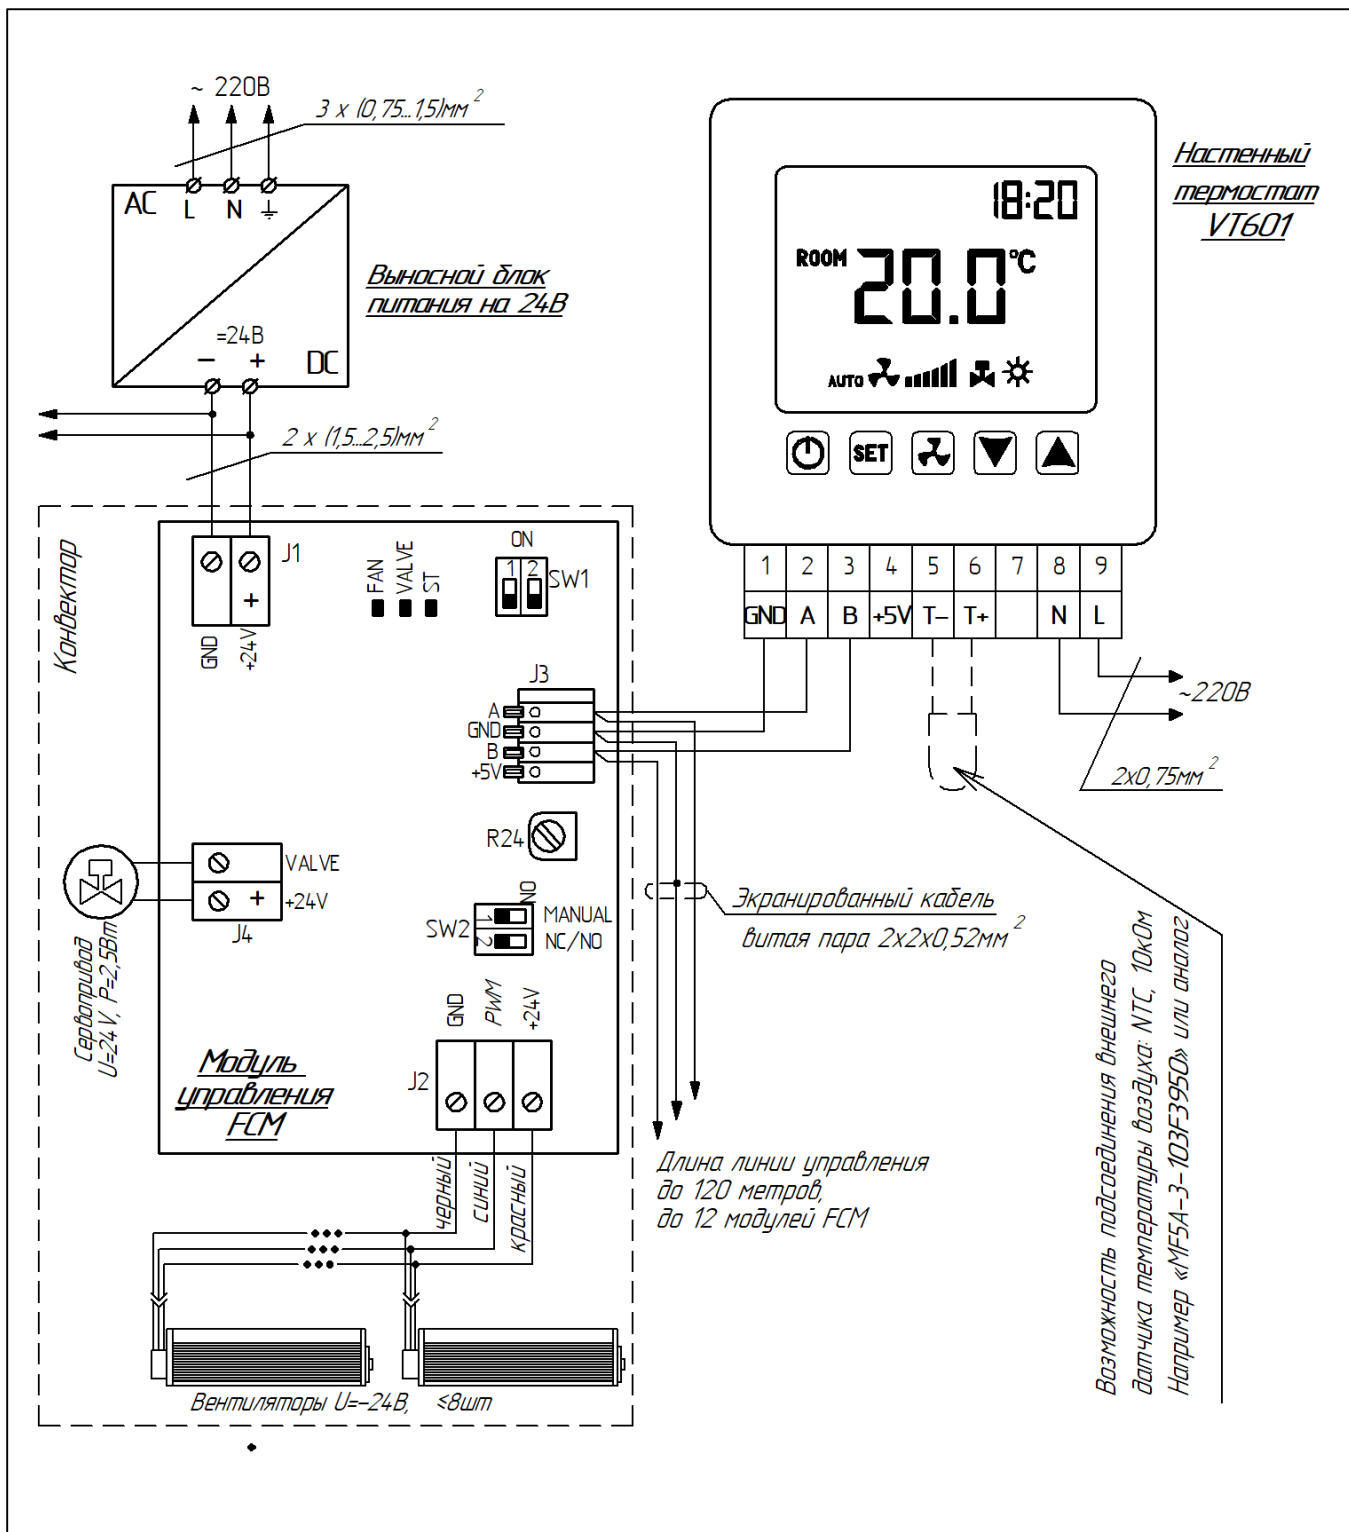


Схема соединений для Бриз В TURBO Нерж 24В (вентиляторы 24В постоянного тока с ШИМ-управлением).