

Конвекторы вентиляторные «Бриз В TURBO Нерж 380х140».**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

Модель	L*, см	Электричес кая мощность* *, Вт	Номинальный тепловой поток, Вт *** при скоростях вентиляторов				Масса нетто, кг, ±10%,
			0	MIN	MID	MAX	
Бриз В TURBO Нерж 380х140х800	80,4	3	405	1403	1870	2338	15,0
Бриз В TURBO Нерж 380х140х900	90,4	3	483	1754	2338	2923	16,1
Бриз В TURBO Нерж 380х140х1000	100,4	3	560	2104	2806	3507	17,3
Бриз В TURBO Нерж 380х140х1100	110,4	3	637	2455	3273	4092	18,5
Бриз В TURBO Нерж 380х140х1200	120,4	6	714	2806	3741	4676	21,1
Бриз В TURBO Нерж 380х140х1300	130,4	6	791	3156	4208	5261	22,4
Бриз В TURBO Нерж 380х140х1400	140,4	6	869	3507	4676	5845	23,5
Бриз В TURBO Нерж 380х140х1500	150,4	6	946	3858	5144	6430	24,7
Бриз В TURBO Нерж 380х140х1600	160,4	9	1023	4208	5611	7014	27,4
Бриз В TURBO Нерж 380х140х1700	170,4	9	1100	4559	6079	7599	28,5
Бриз В TURBO Нерж 380х140х1800	180,4	9	1177	4910	6546	8183	29,8
Бриз В TURBO Нерж 380х140х1900	190,4	9	1255	5261	7014	8768	30,9
Бриз В TURBO Нерж 380х140х2000	200,4	12	1332	5611	7482	9352	33,6
Бриз В TURBO Нерж 380х140х2100	210,4	12	1409	5962	7949	9937	34,8
Бриз В TURBO Нерж 380х140х2200	220,4	12	1486	6313	8417	10521	35,9
Бриз В TURBO Нерж 380х140х2300	230,4	12	1563	6663	8884	11106	37,2
Бриз В TURBO Нерж 380х140х2400	240,4	15	1641	7014	9352	11690	39,8
Бриз В TURBO Нерж 380х140х2500	250,4	15	1718	7365	9820	12275	41,0
Бриз В TURBO Нерж 380х140х2600	260,4	15	1795	7715	10287	12859	42,2
Бриз В TURBO Нерж 380х140х2700	270,4	15	1841	8066	10755	13444	43,3
Бриз В TURBO Нерж 380х140х2800	280,4	18	1918	8417	11222	14028	46,1
Бриз В TURBO Нерж 380х140х2900	290,4	18	1996	8768	11690	14613	47,2
Бриз В TURBO Нерж 380х140х3000	300,4	18	2073	9118	12158	15197	48,4
Конвекторы больше 300см состоят из 2 частей: проходной + концевой.							
Бриз В TURBO Нерж 380х140х3100	155,2 + 155,2	15	2007	8066	10755	13444	52,1
Бриз В TURBO Нерж 380х140х3200	160,2 + 160,2	18	2084	8417	11222	14028	54,7
Бриз В TURBO Нерж 380х140х3300	165,2 + 165,2	18	2162	8768	11690	14613	55,9
Бриз В TURBO Нерж 380х140х3400	170,2 + 170,2	18	2239	9118	12158	15197	57,1
Бриз В TURBO Нерж 380х140х3500	175,2 + 175,2	18	2316	9469	12625	15782	58,3
Бриз В TURBO Нерж 380х140х3600	180,2 + 180,2	21	2393	9820	13093	16366	61,0
Бриз В TURBO Нерж 380х140х3700	185,2 + 185,2	21	2470	10170	13560	16951	62,1
Бриз В TURBO Нерж 380х140х3800	190,2 + 190,2	21	2548	10521	14028	17535	63,4
Бриз В TURBO Нерж 380х140х3900	195,2 + 195,2	21	2625	10872	14496	18120	64,5
Бриз В TURBO Нерж 380х140х4000	200,2 + 200,2	24	2702	11222	14963	18704	67,2
Бриз В TURBO Нерж 380х140х4100	205,2 + 205,2	24	2779	11573	15431	19289	68,4
Бриз В TURBO Нерж 380х140х4200	210,2 + 210,2	24	2856	11924	15898	19873	69,5
Бриз В TURBO Нерж 380х140х4300	215,2 + 215,2	24	2934	12275	16366	20458	70,8
Бриз В TURBO Нерж 380х140х4400	220,2 + 220,2	27	3011	12625	16834	21042	73,4
Бриз В TURBO Нерж 380х140х4500	225,2 + 225,2	27	3088	12976	17301	21627	74,6
Бриз В TURBO Нерж 380х140х4600	230,2 + 230,2	27	3165	13327	17769	22211	75,8
Бриз В TURBO Нерж 380х140х4700	235,2 + 235,2	27	3242	13677	18236	22796	77,0
Бриз В TURBO Нерж 380х140х4800	240,2 + 240,2	30	3320	14028	18704	23380	79,7
Бриз В TURBO Нерж 380х140х4900	245,2 + 245,2	30	3397	14379	19172	23965	80,8
Бриз В TURBO Нерж 380х140х5000	250,2 + 250,2	30	3474	14729	19639	24549	82,0

Допустимые отклонения размеров в пределах 15 квалитета по ГОСТ 25346.

* Габаритная длина с учетом съемной окантовки, длина корпуса без окантовки L - 0,04 см.

** электрическая мощность может отличаться от заявленной, сверяйтесь с биркой на конвекторе.

*** номинальный тепловой поток определен при нормированных условиях: средняя температура воды в конвекторе – 90°C, температура в помещении – 20°C, расход воды через конвектор – 360 кг/час; атмосферное давление - 760 мм рт.ст.

Расчет теплового потока при условиях, отличных от нормативных – см. сайт: <http://kztoradiator.ru/>

Коэффициент для принудительной конвекции $n=1,1$.


Тепловой поток при выключенных вентиляторах (естественная конвекция) – в столбце 0.

Тепловой поток при минимальных оборотах вентиляторов - в столбце MIN.

Тепловой поток при средних оборотах вентиляторов - в столбце MID.

Тепловой поток при включении вентиляторов на максимальные обороты – в столбце MAX.

Уровень шума – не более 42 дБ.

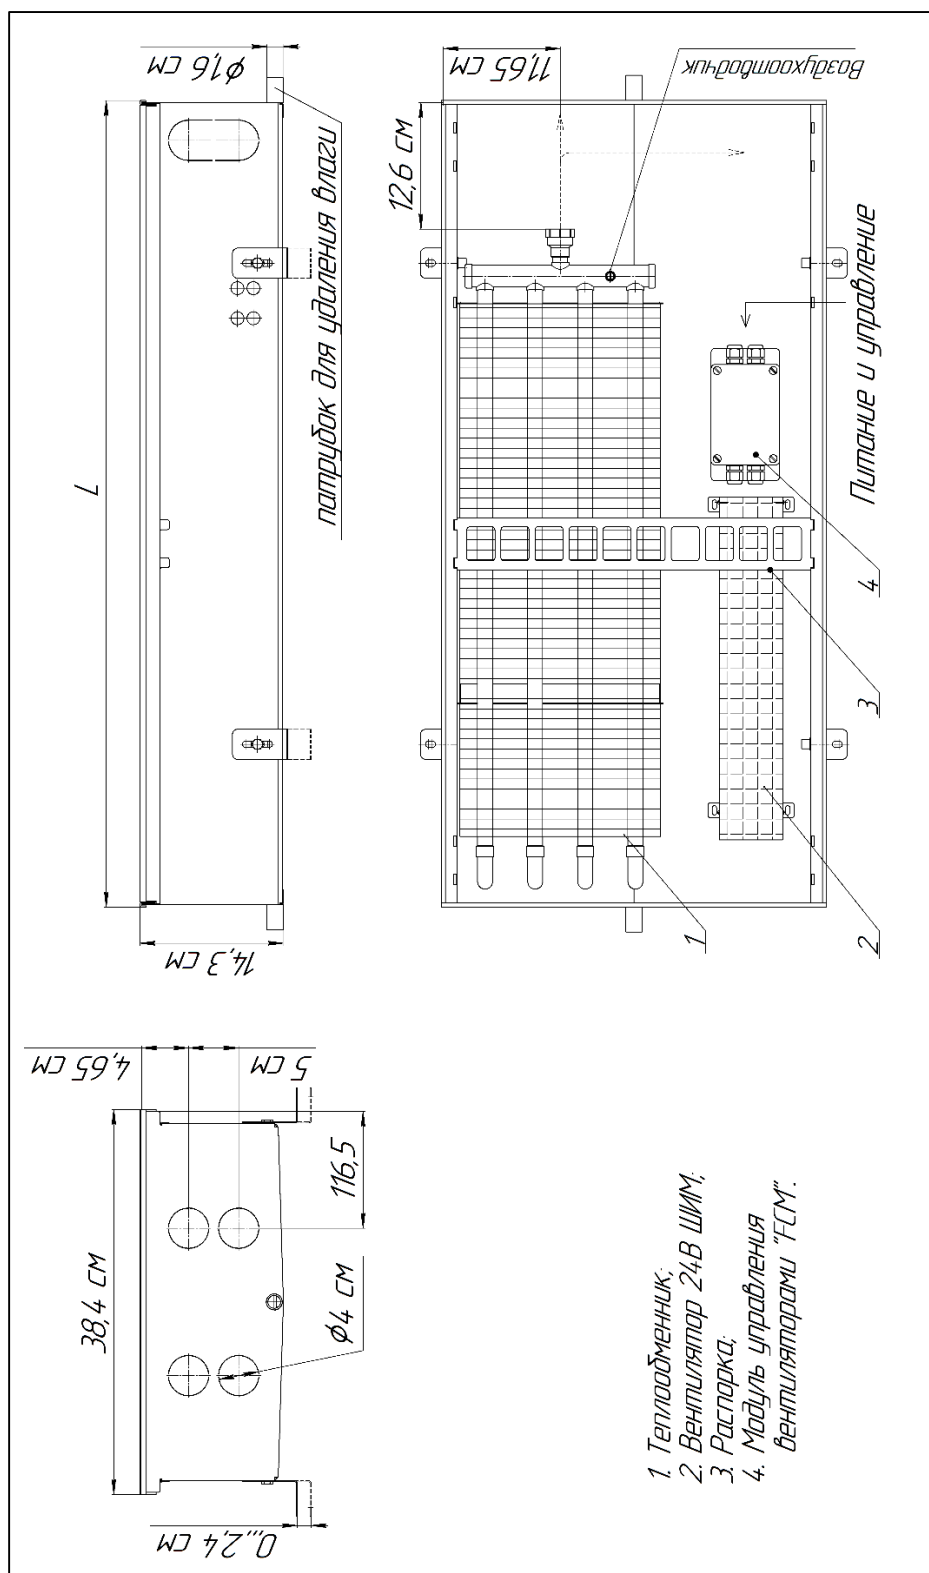

Монтажная схема

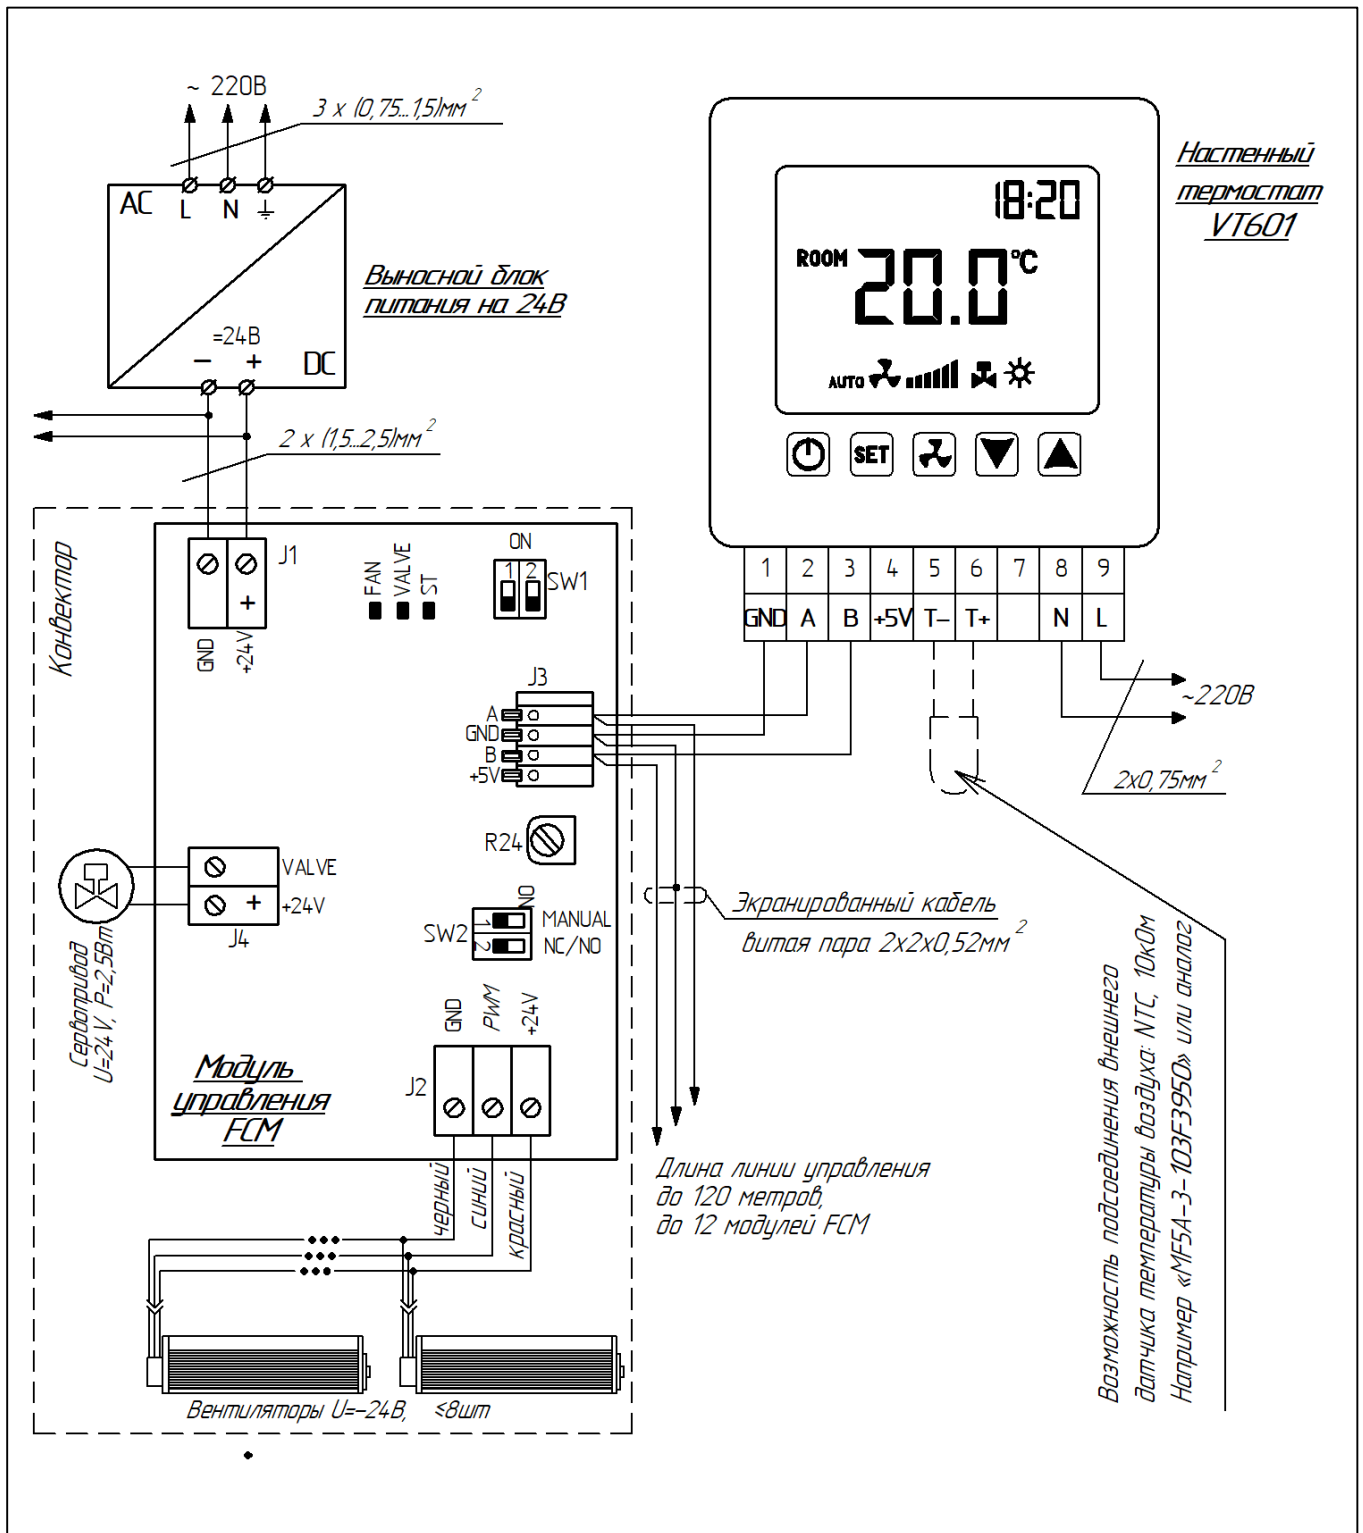


Схема соединений для Бриз В TURBO Нерж 24В (вентиляторы 24В постоянного тока с ШИМ-управлением).